

Снятие и установка дополнительного радиатора системы рециркуляции ОГ

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ◆ Клещи для шланговых зажимов -VAS 6362-



Снятие


- Снять радиатор системы рециркуляции ОГ → Глава.
- Ослабить хомут -4- и сместить его на трубку системы рециркуляции ОГ.
- Отсоединить вакуумный шланг -1-.
- Выкрутить болты -стрелки-.
- Ослабить хомут -3- и снять дополнительный радиатор системы рециркуляции ОГ.

Установка

Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности, при этом соблюдать следующее:

Указание

- ◆ Заменить после снятия уплотнительные прокладки и кольца.
- ◆ Зафиксировать все шланговые соединения зажимами, соответствующими серийной комплектации → [Электронный каталог оригинальных деталей](#)

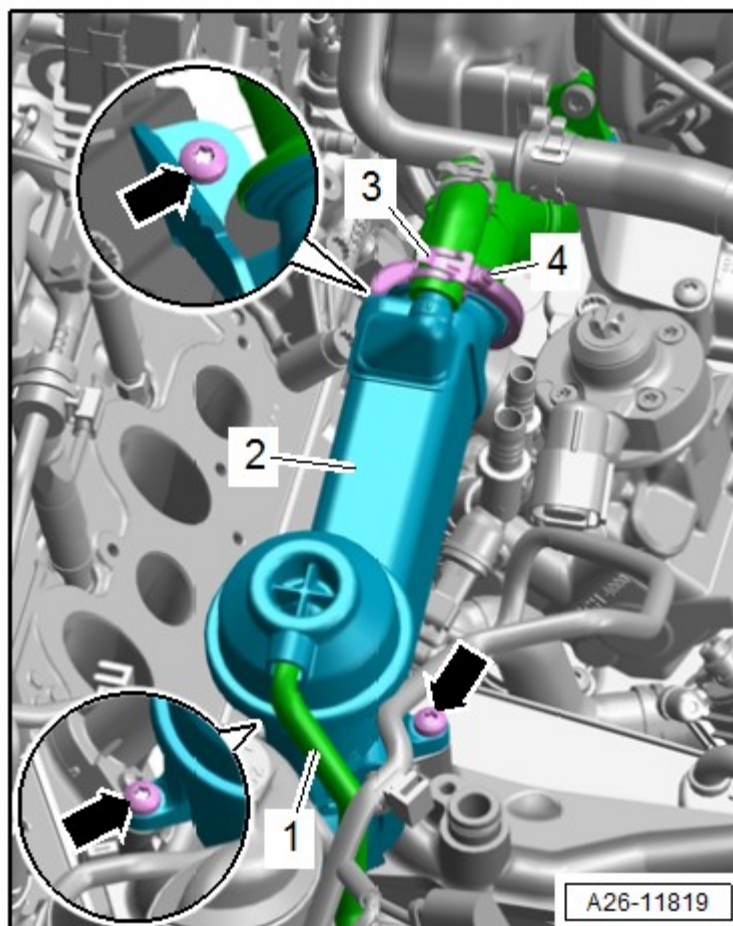

- Установить радиатор системы рециркуляции ОГ → Глава.

Моменты затяжки

- ◆ → Глава „Детали и узлы системы рециркуляции ОГ, вариант комплектации с дополнительным радиатором“